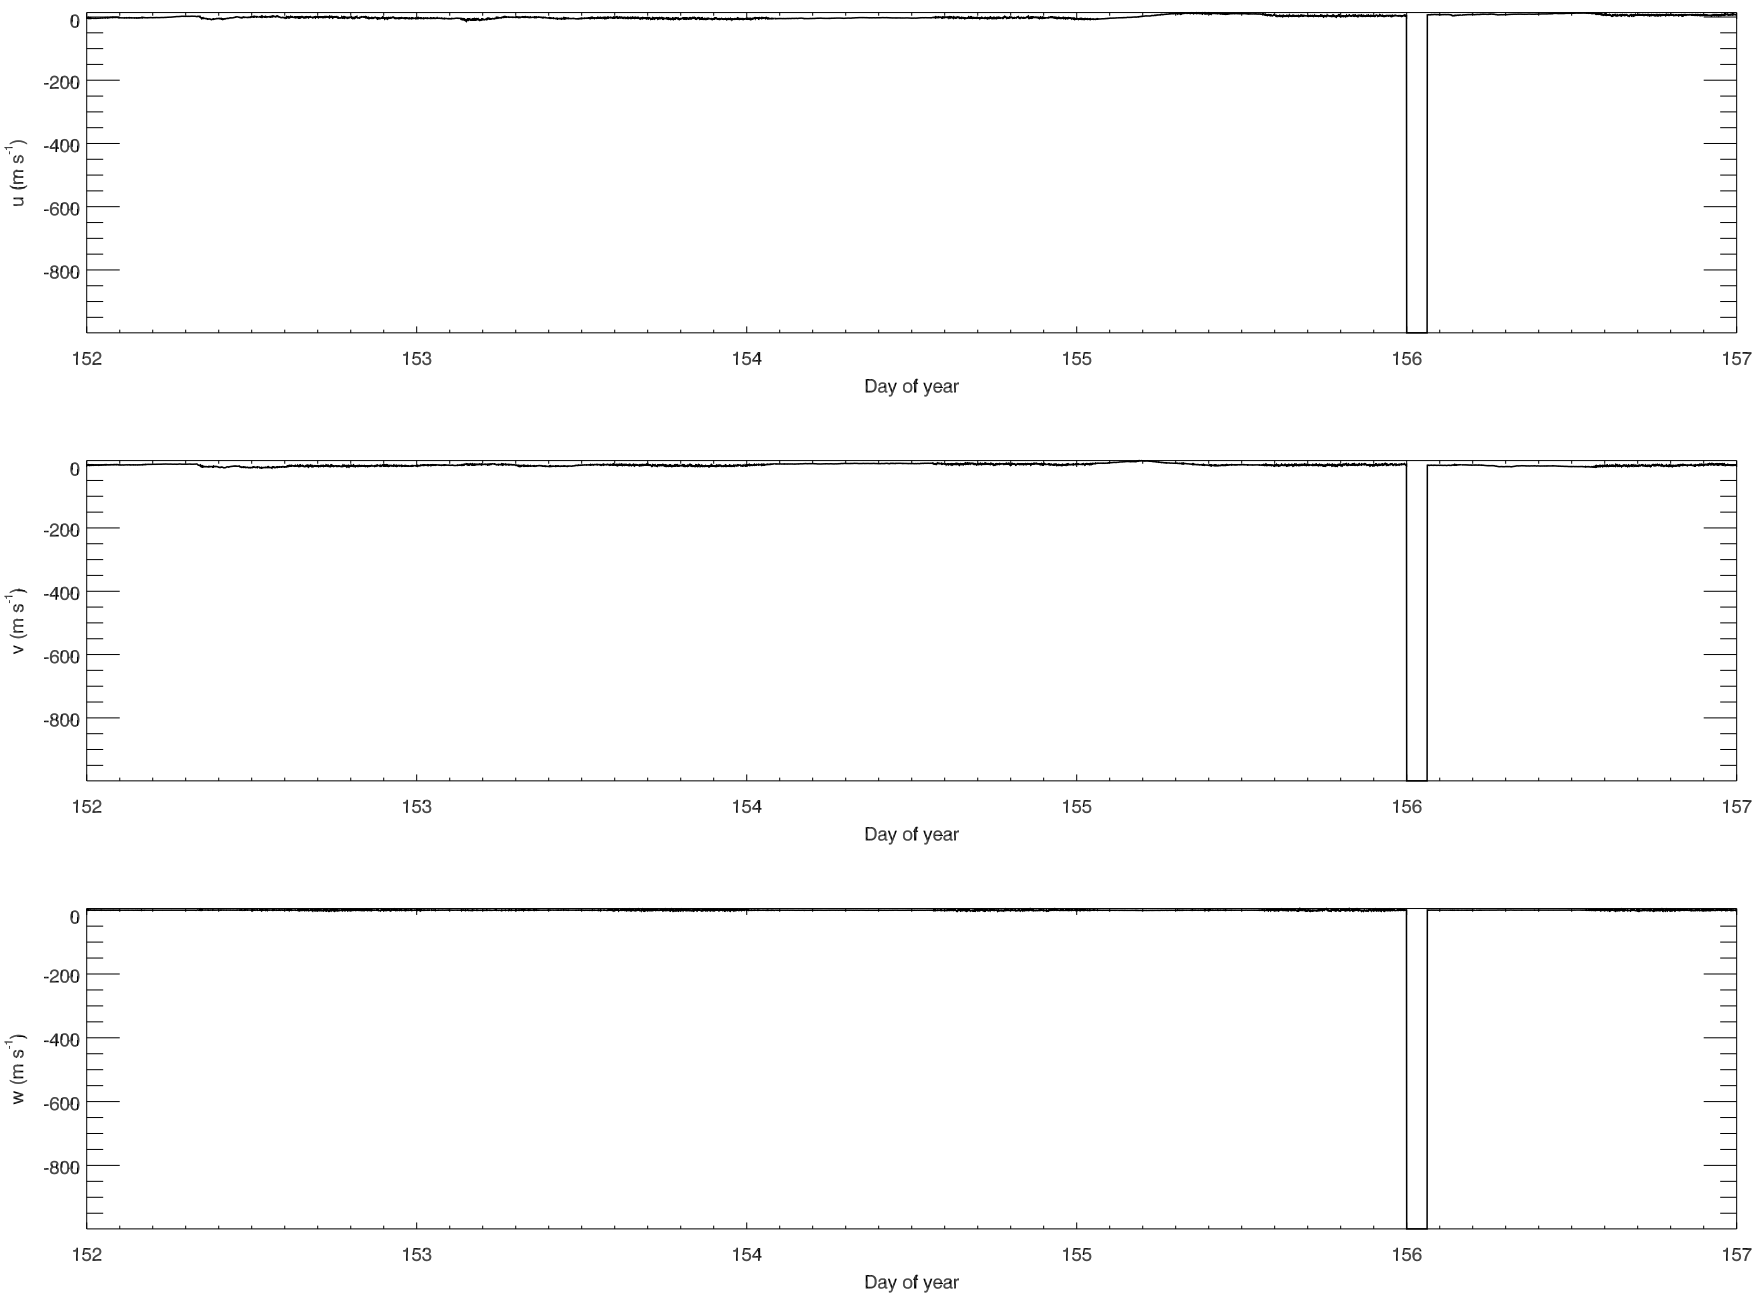
0
-200
-400
-600
-800
u (m s-1)
152
153
154
155
156
157
Day of year
0
-200
-400
-600
-800
v (m s-1)
152
153
154
155
156
157
Day of year
0
-200
-400
-600
-800
w (m s-1)
152
153
154
155
156
157
Day of year

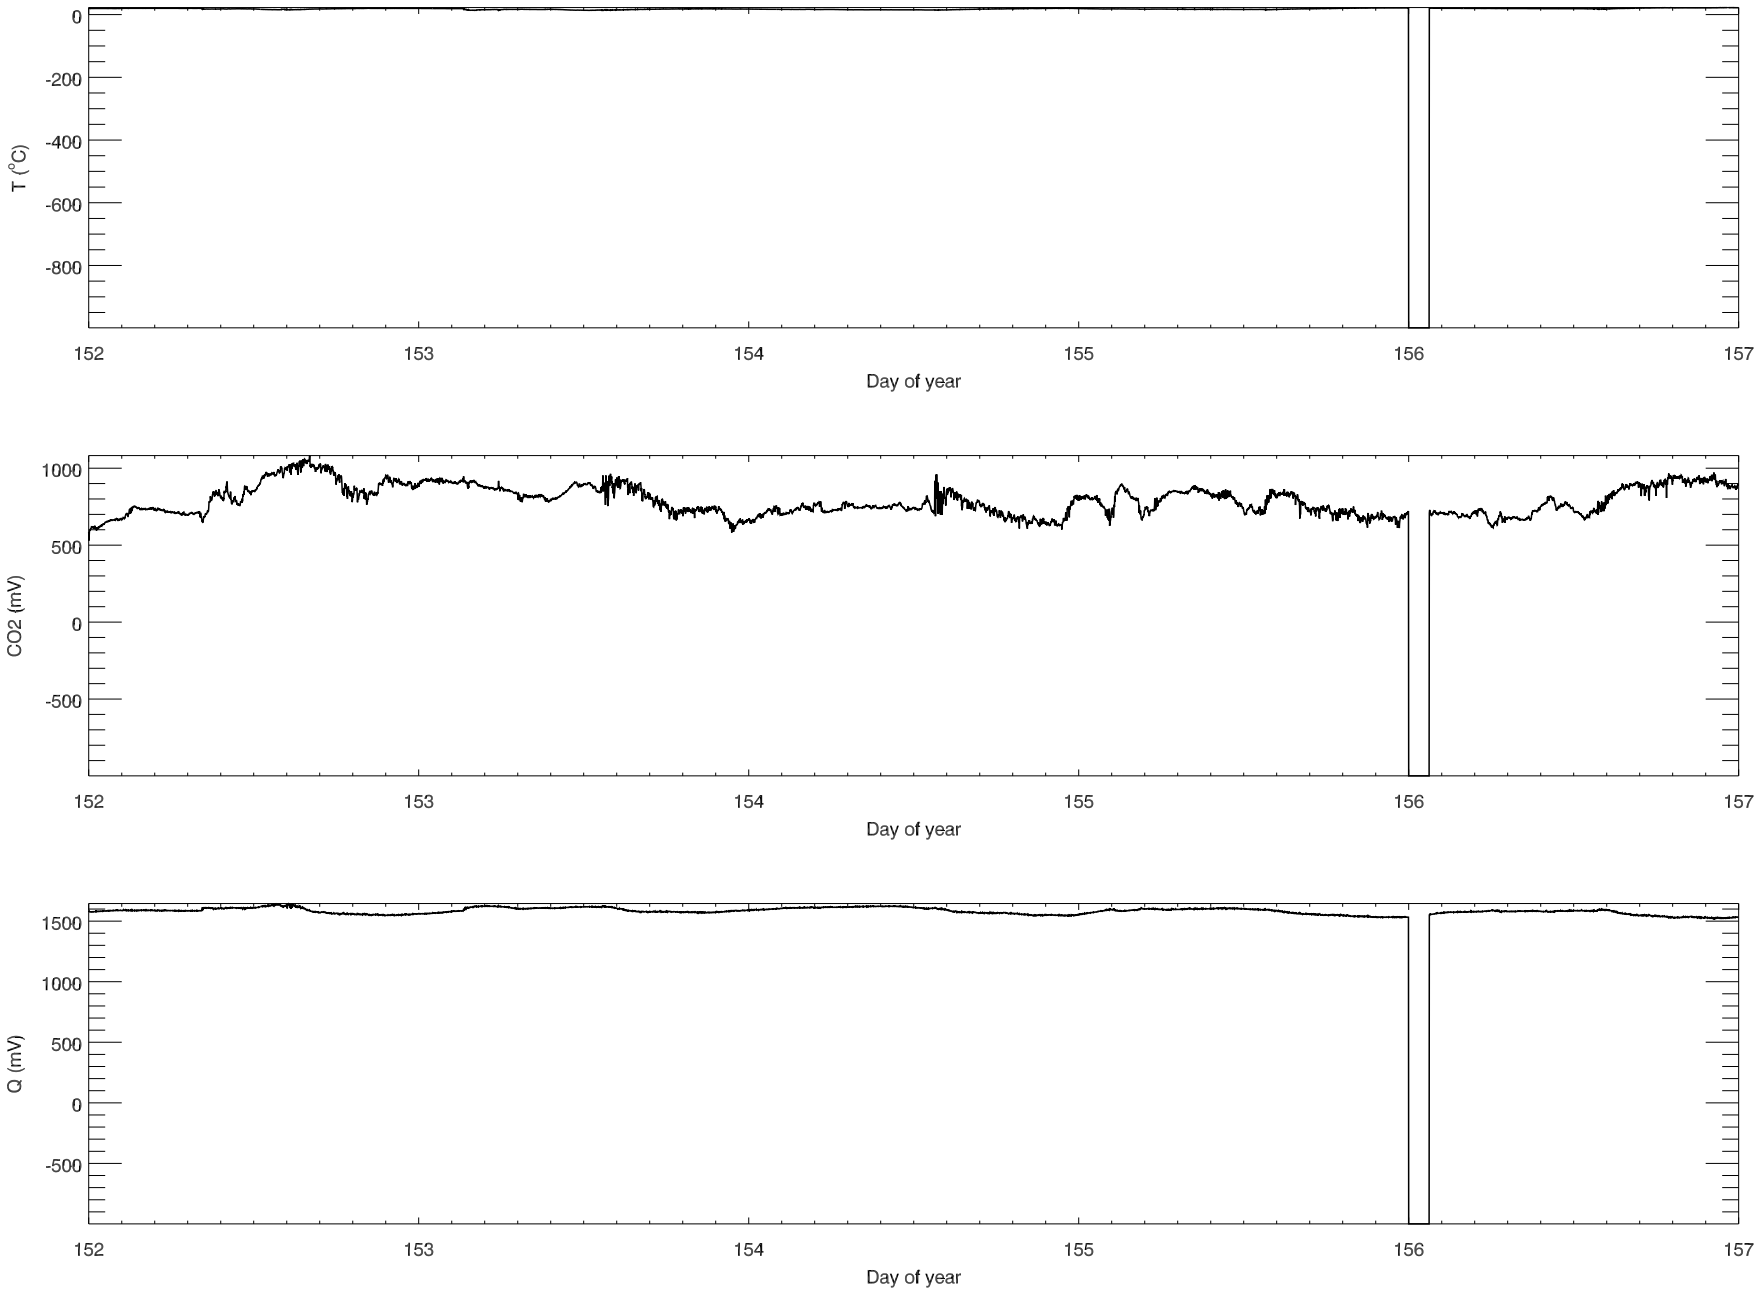
T (°C)
0
-200
-400
-600
-800
152
153
154
155
156
157
Day of year
CO2 (mV)
1000
500
0
-500
152
153
154
155
156
157
Day of year
Q (mV)
1500
1000
500
0
-500
152
153
154
155
156
157
Day of year

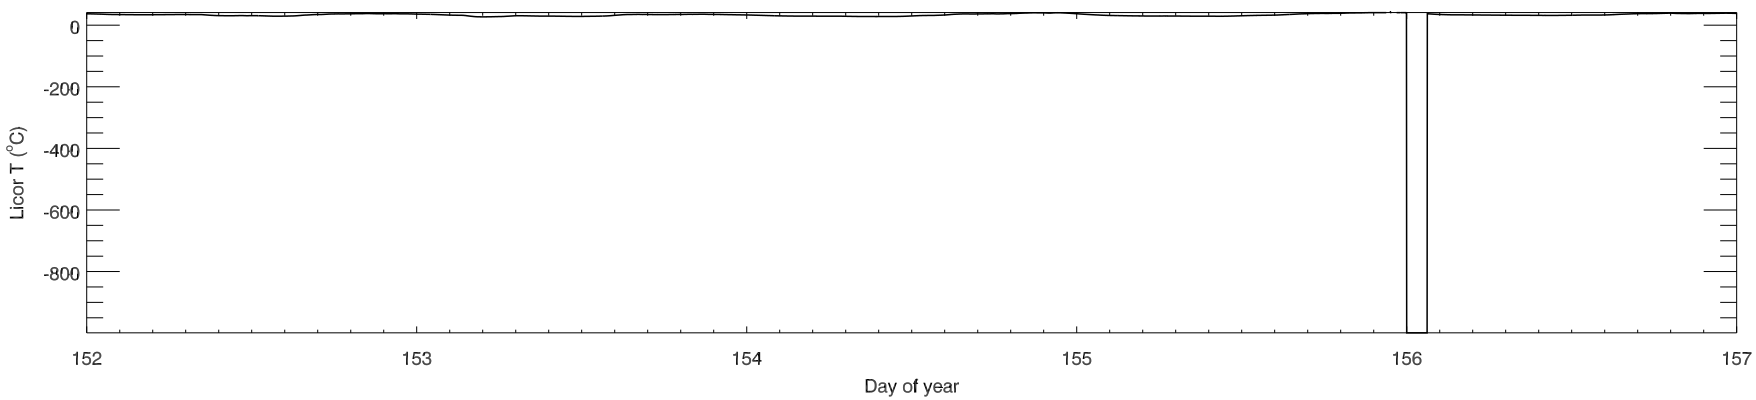
0
-200
-400
-600
-800
Licor T (°C)
152
153
154
155
156
157
Day of year

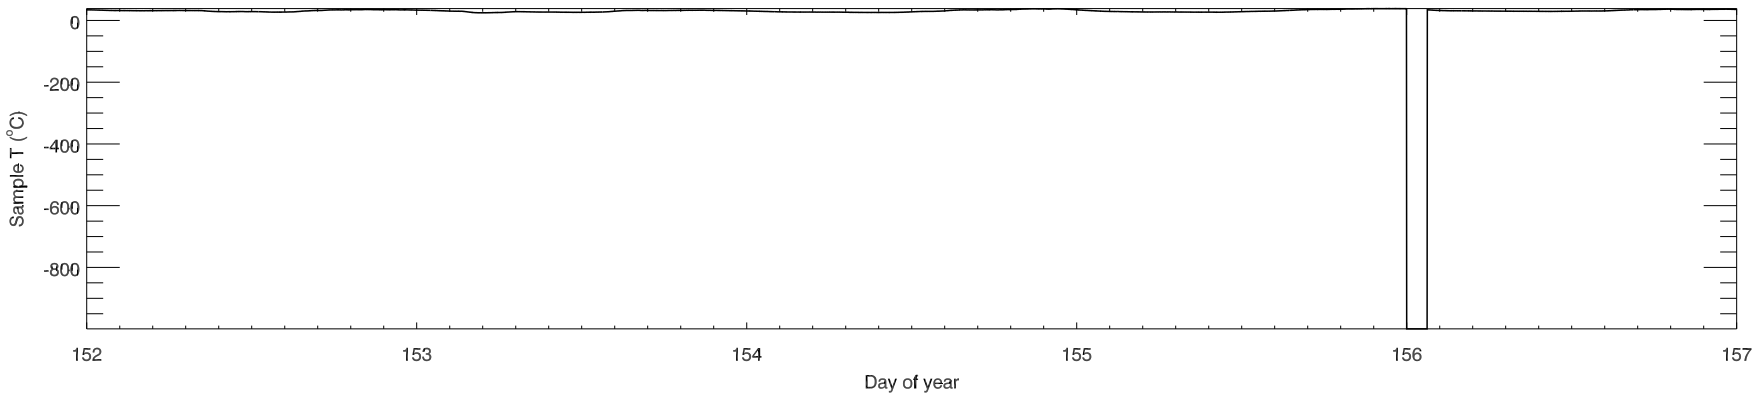
0
-200
-400
-600
-800
Sample T (°C)
152
153
154
155
156
157
Day of year

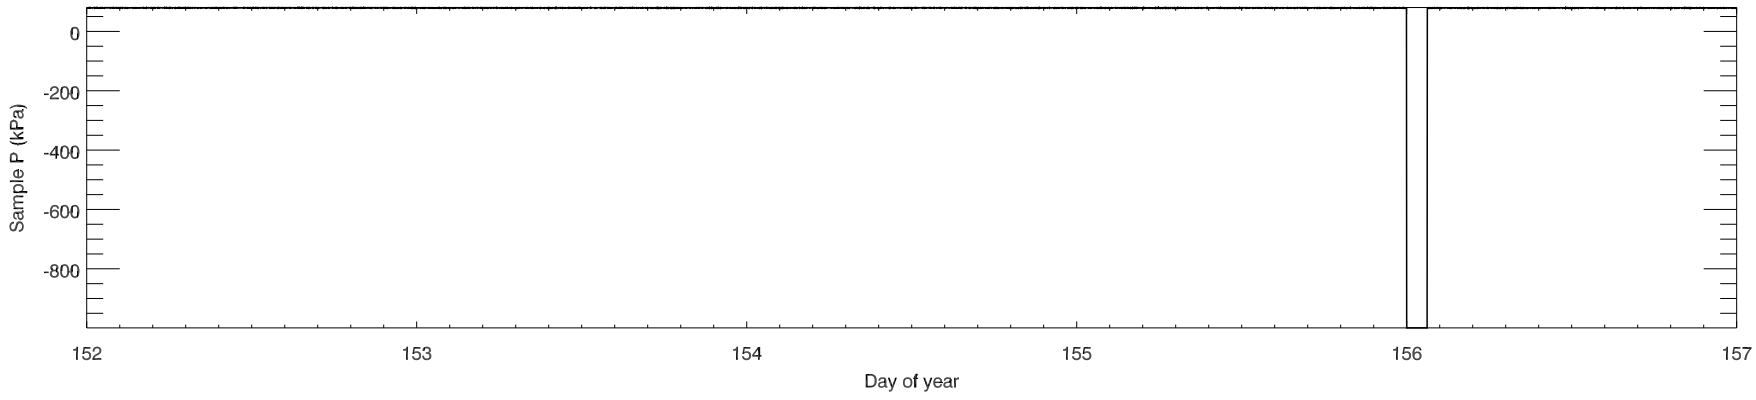
0
-200
-400
-600
-800
Sample P (kPa)
152
153
154
155
156
157
Day of year